


Esempi di interazione PLC


SIMATIC S7-1200 + Blocco terminale NL-DB15-MG6 e PLC - NLi080Q e NLi080X




SIMATIC S7-1200 + Blocco terminale NL-DB15-MG6 e PLC - NLi120Q e NLi120X

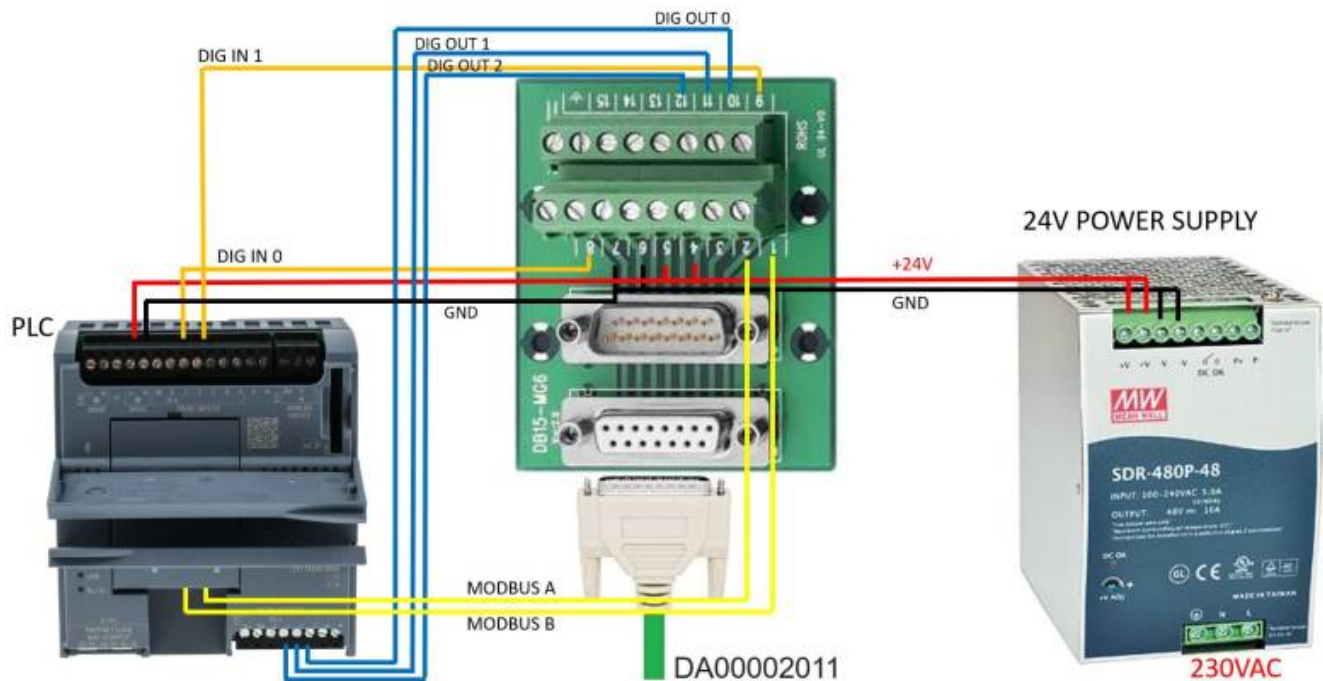

programmazione e diagnostica

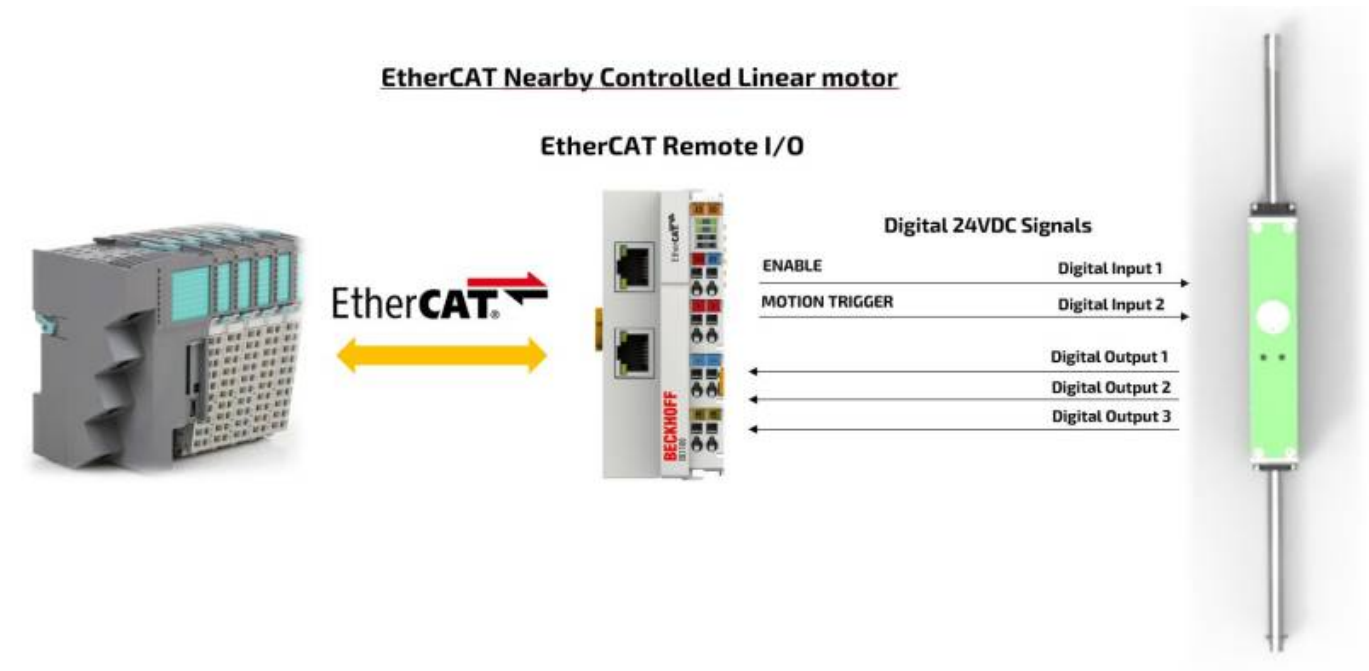

FCT640 CANopen DS402 - Motore lineare a posizione interpolata

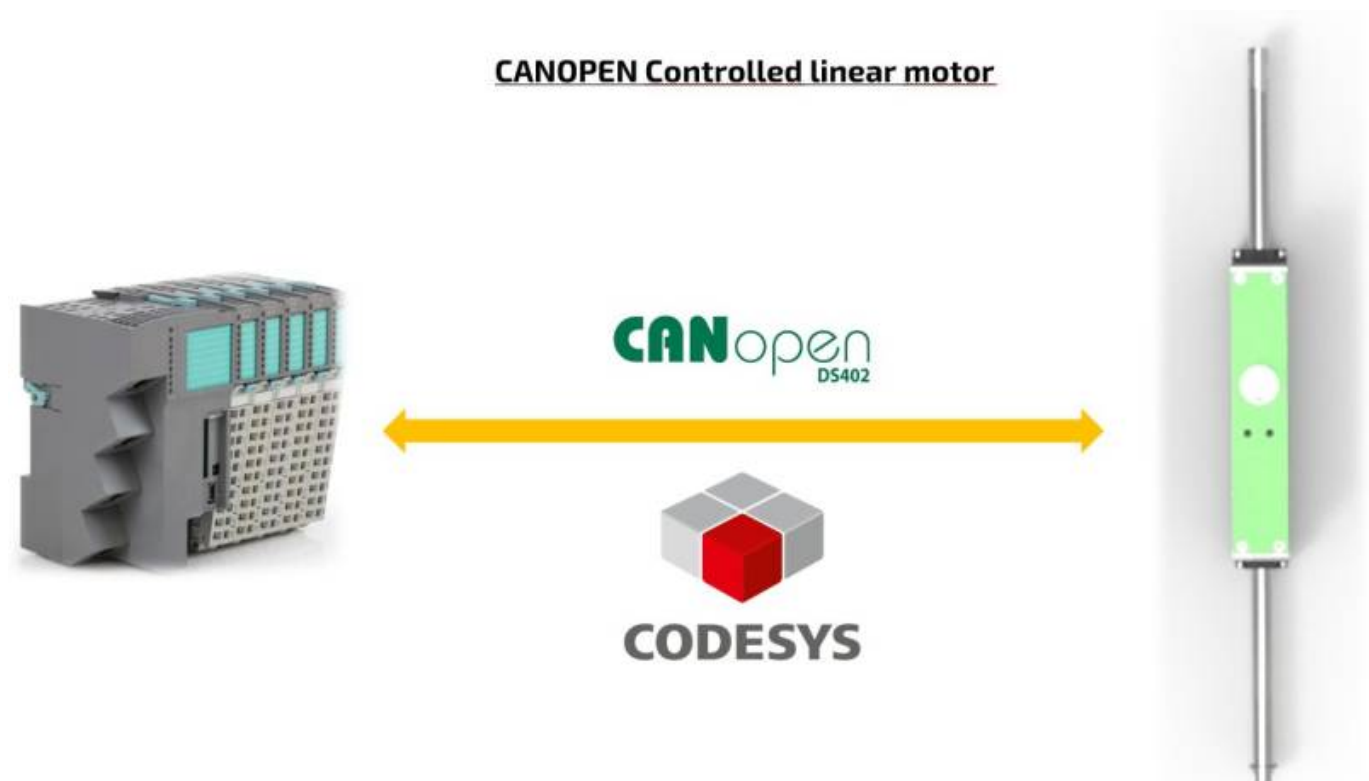


FCT640 EtherCAT + Convertitore Bus NILAB

NiLAB EtherCAT / Modbus RTU / Remote IO



FCT641 Ethernet/IP o ProfiNET Slave - Controller master CANopen

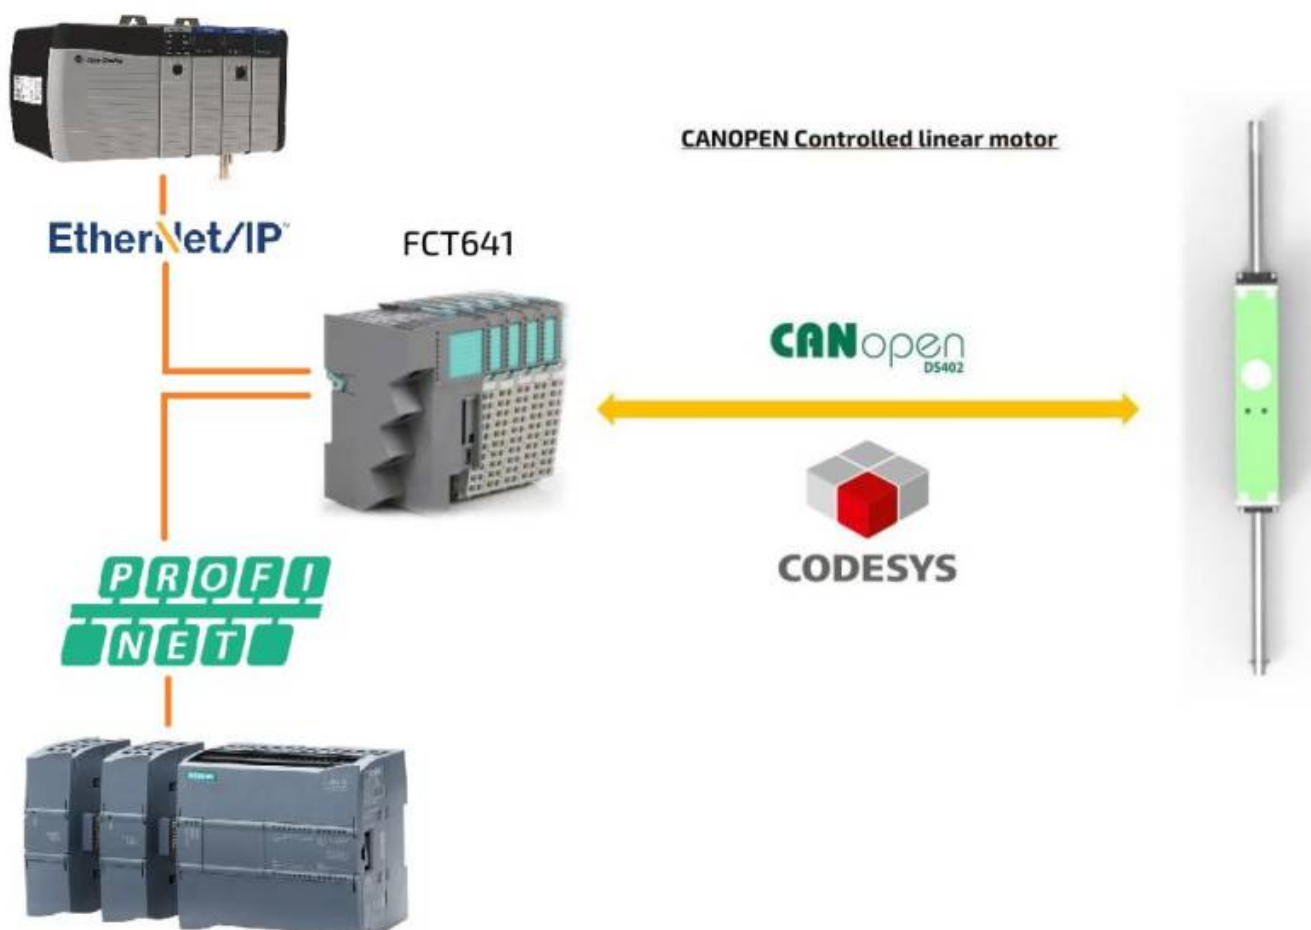

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:plc_interaction

Last update: **2026/09/11 16:52**

